

両筑苑の整備方針

水処理/汚泥処理/予定地

◆水処理

固液分離 + 希釈 ⇒ **下水道放流**

※下水道受入先については久留米市で検討

◆汚泥処理

脱水 ⇒ **外部処理** (堆肥化・建設資材化)

◆施設整備予定地

隣接の敷地内多目的広場

経済性（試算）

◆施設整備費


・施設本体整備費 ⇒ **3,400,000** (千円)

※ ↑ 管渠費100,000(千円)含む

・施設維持管理費 ⇒ **1,896,794** (千円/15年)

・事務経費 ⇒ **49,832** (千円/年)

▶し尿受入施設へ更新

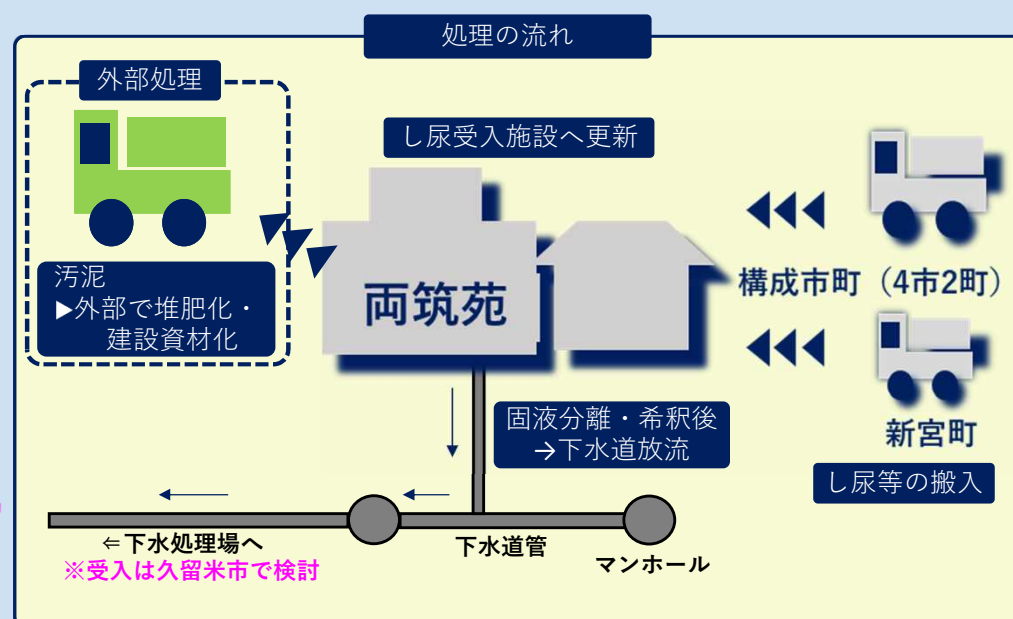

両筑苑施設平面図

